



Esquema instalación sensor AirQualy con comunicación Modbus Installation diagram for sensor AirQualy with Modbus communication

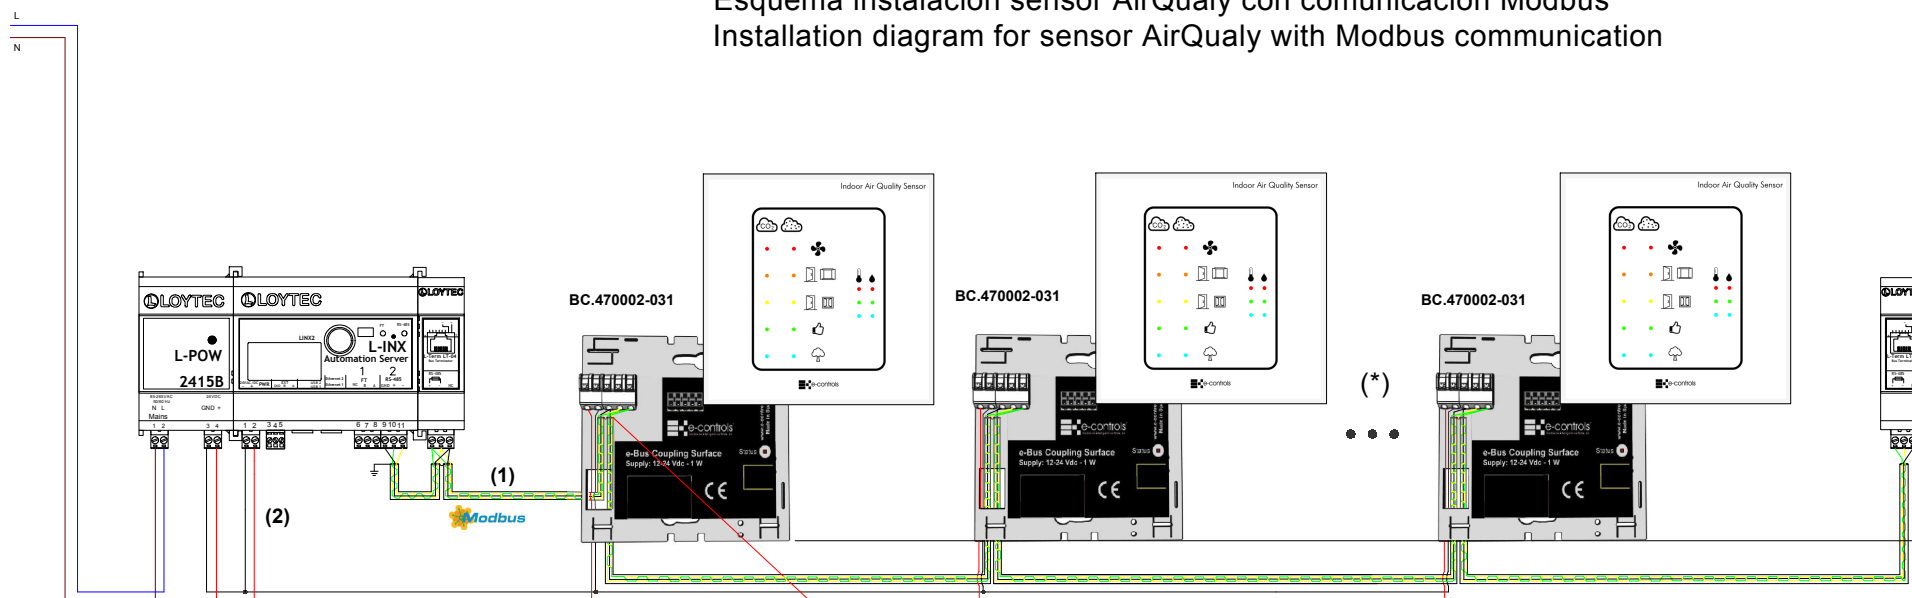

Instalación cableado bus RS-485.
RS-485 bus wiring installation.

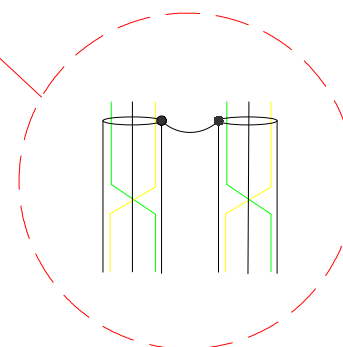

(*) Máximo 240 equipos BC.470002-031
(*) Max. 240 devices BC.470002-031

- (1) Cable bus Modbus: 2 x 2 x 0.25 mm trenzado y apantallado -> Cervi PARTRONIC LiYCY (PT) - Código 04952902 o equiv.
(2) Cable alimentación: 2 x 0,25 mm

Herein is defined a functional diagram. It shall be the responsibility of installer to protect properly the installation in accordance with applicable regulations of each country.

Title			No	Description	Date
Instalación cableado bus RS-485			M1	M1_DESC	M1_F
Description: Instalación e-Bus Coupling Surface Modbus			M2	M2_DESC	M2_F
Project: PJ21506			M3	M3_DESC	M3_F
Code: -			M4	M4_DESC	M4_F
File name: Esquema de instalación e-Bus Coupling Surface Modbus			M5	M5_DESC	M5_F
Size: -			M6	M6_DESC	M6_F
Version: -	Revision: 0				
Drawn: AEK	Date: 03/03/22	Sign:	Units: -	Tol.: -	
Revised: RFH	Date: 03/03/22	Sign:		Scale: -	
Approved: RFH	Date: 03/03/22	Sign:		Sheet: 1/1	



Electronic Intelligent Controls, S.L.
Passatge Garrotxa, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. +34 93 652 55 21
Fax +34 93 652 55 22
www.e-controls.es
info@e-controls.es